



Montage- und Bedienungsanleitung

Witterungsgeführte Regelung
R12 DigiCompact



Inhaltsverzeichnis	Seite
Normen / Vorschriften	4
Montage	5
1. Bedienebene	6-7
2. Bedienebene	8-9
Einstellung Uhrzeit / Schaltzeiten	10
Fachmannebene/Einstellungen	11-13
Testfunktionen	13
Störmeldungen	13
Einstellprotokoll Schaltzeiten	14
Technische Daten	14

Installation / Inbetriebnahme

- Die Installation und Inbetriebnahme der Heizungsregelung und der angeschlossenen Zubehörteile darf lt. VDE 0105 Teil 1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die örtlichen EVU-Bestimmungen sowie VDE-Vorschriften sind einzuhalten.
- VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V
- VDE 0105 Betrieb von Starkstromanlagen
- VDE 0722 Elektrische Ausrüstung nichtelektrischer Wärmegeräte
- EN 60335-1 Sicherheitstechnische Ausrüstung elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
- Nicht benützte Leitungen und Anschlüsse müssen gegen Berühren gesichert werden.

Ferner gelten für Österreich die ÖVE-Vorschriften sowie die örtliche Bauordnung.

Warnhinweise

- Das Entfernen, Überbrücken oder Außerkraftsetzen von Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen ist verboten!
- Die Anlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen umgehend beseitigt werden.
- Bei Einstellung der Brauchwassertemperatur über 55°C bzw. bei Aktivierung der Legionellenschutzfunktion ist für eine entsprechende Kaltwasserbeimischung zu sorgen (Verbrühungsgefahr).

Wartung / Reparatur

- Die einwandfreie Funktion der elektrischen Ausrüstung ist in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.
- Störungen und Schäden dürfen nur von Fachkräften beseitigt werden.
- Schadhafte Bauteile dürfen nur durch original Wolf-Ersatzteile ersetzt werden.
- Vorgeschriebene elektrische Absicherungswerte sind einzuhalten (siehe Technische Daten).

Hinweis:

Werden an Wolf-Regelungen technische Änderungen vorgenommen, übernehmen wir für Schäden, die hierdurch entstehen, keine Gewähr.



Montage

Bei der Montage der Regelung ist zu beachten, daß die Fühlerkapillare nicht geknickt oder verdreht werden!

Bauseitige Leitungen für Fühler und Fernbedienungen nicht zusammen mit Netzleitungen verlegen.

Elektrische Verdrahtung gemäß beiliegendem Schaltplan.

Nicht benutzte Anschlüsse gegen Berühren schützen und zusammengerollt unter Kesselverkleidung legen.

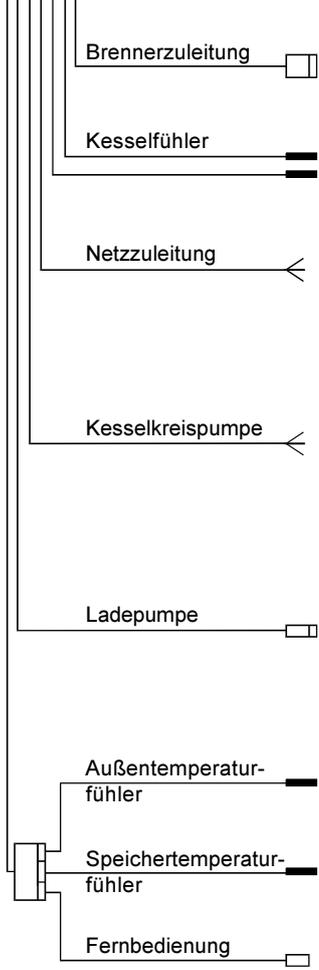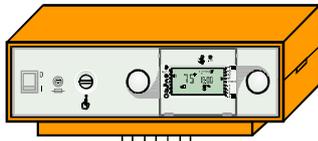

Regelung

Kabel durch die Aussparung im Verkleidungsdeckel führen, Regelungsgehäuse mit den beiliegenden Blechschrauben auf den Verkleidungsdeckel anschrauben.

Brennerzuleitung

durch die Aussparung in der Kesselfront führen

Kesselfühler

in beliebiger Reihenfolge in die Tauchhülse des Kessels stecken

Netzzuleitung

durch die Aussparung in der Kesselrückwand führen

Kesselkreispumpe

durch die Aussparung in der Kesselrückwand führen

Ladepumpe

durch die Aussparung in der Kesselrückwand führen

Außentemperaturfühler

an der Nord- oder Nordostwand 2 bis 2,5 m über dem Boden montieren

Speichertemperaturfühler (bei Speicheranschluß)

in die Tauchhülse des Speichers stecken

Fernbedienung (Zubehör)



entsprechend Montagehinweisen installieren

Umstellung des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB)

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ist werkseitig auf 110°C eingestellt.

Der STB ist bei Bedarf umzustellen.

Die Umstellung ist nicht rückstellbar!

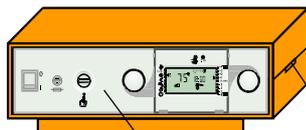

Regelung spannungsfrei machen.

Regelungsdeckel mit Schraubendreher abnehmen.

Frontblende herausnehmen und nach vorne kippen.

Sicherheitstemperaturbegrenzer herausnehmen.

Stellschraube gemäß Skala einstellen.

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung: Wird der Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 100°C zurückgestellt, darf die Kesselmaximaltemperatur (TK-max.) nicht über 80°C eingestellt werden.

Inbetriebnahme

Diese Regelung ist werkseitig voreingestellt. Bei der Inbetriebnahme ist lediglich die Uhrzeit und der Wochentag einzustellen (siehe Seite 10).
Alle Werkseinstellungen sind unverlierbar gespeichert, können jedoch den individuellen Anforderungen angepaßt werden.

Achtung!

Bei Betrieb ohne Speicher muß in der Fachmannebene (siehe Seite 12) der Parameter 8 auf Fühlerbetriebsart 3 eingestellt werden.

Betriebsschalter

Stellung

0 = aus

I = ein

Rechter Drehknopf Temperaturwahl


Durch Drehen an der Temperaturwahl kann die Raumtemperatur um max. 4K angehoben oder max. 4K abgesenkt werden. Der eingestellte Wert wird durch einen Pfeil an der rechten Seite der LC-Anzeige angezeigt.

Hinweis: Die genaue Einhaltung der Raumsolltemperatur ist nur in Verbindung mit einer Fernbedienung möglich. Ohne Fernbedienung dient die Raumsolltemperatur nur als Anhaltswert.

Umschaltung Sommer-/Winterzeit

Feiertagsprogramm

Durch Drücken der Taste erfolgt der Wechsel in das Schaltzeitenprogramm "Sonntag" (vor 12:00 Uhr für den gleichen Tag nach 12:00 für den gleichen und den nächsten Tag)

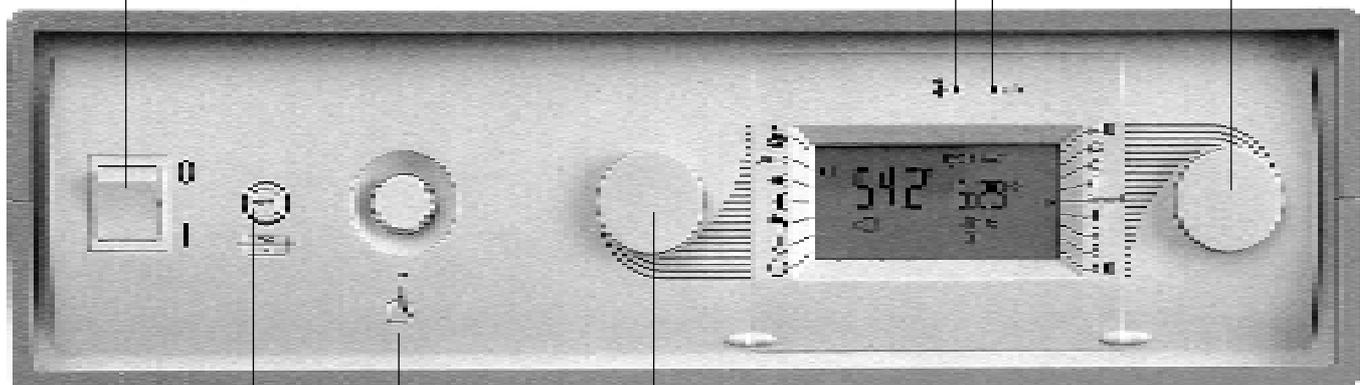

Sicherung M 6,3A

Linker Drehknopf Programmwahl

Sicherheitstemperatur-

begrenzer

Bedienung nur für
Heizungsfachmann

1. Bedienebene

Symbole Programmwahl

Es können folgende Programme ausgewählt werden. Das ausgewählte Programm wird durch einen Pfeil an der linken Seite der LC-Anzeige angezeigt.



Abgastest durch den Schornsteinfeger

Nach Auswahl des Symbols ist der Abgastest aktiviert und eine Zeitschaltuhr (25 Min.) erscheint in der LC-Anzeige. Zusätzlich wird die zuletzt gewählte Betriebsart angezeigt. Der Kessel wird durch Zu- und Abschalten der Pumpen auf 60°C geregelt. Ohne Wärmeabgabe heizt der Brenner bis auf 90°C. Nach 25 Minuten erfolgt automatisch die Rückstellung auf die zuletzt gewählte Betriebsart.

Auto Automatikbetrieb

Heizung und Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Heizbetrieb über 24 h

Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Sparbetrieb über 24 h

Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Heizung aus (Sommerbetrieb); Frostschutz gewährleistet

Speicherladung gemäß Schaltzeitenprogramm



Manueller Betrieb

1.) Der Brenner wird eingeschaltet und der Kessel auf Kesselmaximaltemperatur (siehe Parameter Nr. 11) Fachmannebene aufgeheizt.

2.) Wenn ein Warmwasserspeicher vorhanden ist, wird dieser auf die Temperatur aufgeheizt, die in der Fachmannebene (Parameter Nr.7) eingestellt ist und nicht auf die Temperatur der zweiten Bedienungsebene. Während der Speicherladung ist die Heizkreispumpe ein-/ausgeschaltet, je nach Einstellung Speichervorrang/Parallelbetrieb (Fachmannebene Parameter Nr.3).

3.) Ohne Warmwasserspeicher wird nach Überschreiten der Kesselminimaltemperatur von 38°C die Heizkreispumpe eingeschaltet.




Heizung aus; Speicherladung aus; Pumpenstandsschutz und Frostschutz gewährleistet.

LC-Anzeige

Wochentag

Schaltzeitenprogramm

Kesseltemperatur

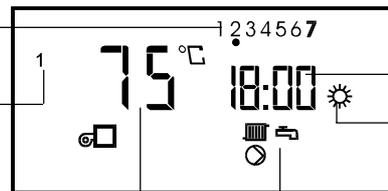

Uhrzeit

Betriebsart

Heizbetrieb


Sparbetrieb

Funktionsanzeige

Der Betrieb von Brenner und Pumpen wird durch entsprechende Symbole signalisiert.

STB-Test (nur für Heizungsfachmann)

Durch Drücken der STB-Prüftaste wird die Regelfunktion außer Kraft gesetzt und der Kessel bis zur STB-Abschaltung (maximal 110°C) aufgeheizt.

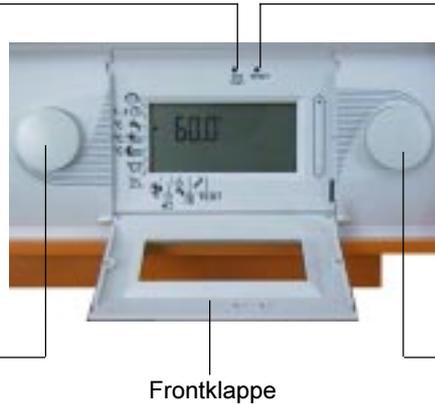

Linker Drehknopf
Parameterauswahl

Frontklappe

Rechter Drehknopf
Einstellungen

Reset

Es werden alle Parameter außer Uhrzeit, Betriebsstunden, Brennerstarts und Wochentag auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Achtung!

Bei Betrieb ohne Speicher muß in der Fachmannebene der Parameter 8 auf Fühlerbetriebsart 3 eingestellt werden.

Hinweis zur Bedienung:

Nach öffnen der Frontklappe kann mit dem linken Drehknopf die zu ändernde Funktion (z. B. Symbol , 1...3 , ...) ausgewählt werden. Mit dem rechten Drehknopf erfolgt die Änderung innerhalb des Einstellbereichs.

Einstellmöglichkeiten

- 
Uhrzeit / Wochentag
Einstellung siehe "Einstellung Uhrzeit" (Seite 10).
- 1...3 
Schaltzeitenprogramm
Es kann zwischen 3 voreingestellten Schaltzeitprogrammen ausgewählt werden. Die Werkseinstellungen sind der Tabelle von Seite 10 zu entnehmen.
- °C 
Speichertemperatur
Einstellung der gewünschten Speichertemperatur von 10 bis 60°C.
Werkseinstellung: 60°C
Einstellempfehlung: 50 bis 60°C
- °C 
Temperaturwahl Kesselkreis Heizbetrieb
Einstellung der gewünschten Tages-Raumtemperatur von 7 bis 30°C.
Werkseinstellung: 20°C
- °C 
Temperaturwahl Kesselkreis Sparbetrieb
Einstellung der gewünschten Nacht-Raumtemperatur von 7 bis 30°C.
Werkseinstellung: 15°C
- °C?
Temperaturabfrage
Es können folgende Temperaturen abgefragt werden:
Kesseltemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur (nur bei Anschluß einer Fernbedienung), Speichertemperatur (nur bei Betrieb mit Speicher) sonst Anzeige 99°C.
- 
Steilheit Kesselkreis
Die Einstellung der Steilheit Kesselkreis wird vom Heizungsfachmann entsprechend der Heizungsanlage, der Wärmedämmung des Gebäudes und der Klimazone vorgenommen.
Werkseinstellung: 1,2
Einstellempfehlung für Heizkörperheizung: 1,0 bis 1,5
Einstellbereich: 0 bis 3,0

Einstellempfehlung

Einstellempfehlung für:			Steilheit Kesselkreis	Temperatur- wahl
Heizsystem - Kesselkreis - Kesselkreis	Heizmitteltemp. 70/50°C 50/40°C		1,5 0,9	Standard
Nachregulieren Außentemp.	Raumtemp.			
+15°C bis +5°C	zu kalt zu warm		-0,2 +0,2	+1 -1
+5°C bis -5°C	zu kalt zu warm			+1 -1
-5°C bis -15°C	zu kalt zu warm		+0,2 -0,2	
Werte notieren:	Datum	Außentemp.		
Nach jedem Nachregulieren 5 Stunden warten und hierbei Heizkörperventile ganz öffnen.				

Automatische Sommer-/ °C Winterumschaltung

Bei Tag- und Nachtbetrieb berechnet die Regelung über mehrere Stunden anhand der aktuellen Außentemperatur eine gemittelte Außentemperatur. Über- oder unterschreitet (2K) die gemittelte Außentemperatur den voreingestellten Sollwert, so wird die Heizungsanlage automatisch ein-/ausgeschaltet. Die Speicherladung läuft nach dem Schaltzeitenprogramm weiter.

Werkseinstellung: 20°C
Einstellempfehlung: 15 bis 20°C
Einstellbereich: 0 bis 40°C

Schaltzeiten Kesselkreis

Einstellung siehe "Einstellung Schaltzeiten (Seite 10)"

Schaltzeiten Speicherladung

Einstellung siehe "Einstellung Schaltzeiten (Seite 10)"

Pumpenstandschutz

In der Einstellung oder laufen alle Pumpen Mittags 12:00 Uhr für ca. 10 Sekunden an, um ein Festsetzen zu verhindern.

Brennertaktsperr

Nach jeder Wärmeanforderung im Heiz-, Spar- oder Speicherladebetrieb ist eine 1-minütige Brennertaktsperr integriert. Diese kann nicht verlängert oder verkürzt werden.

Einstellung Uhrzeit / Wochentag



- Frontklappe öffnen
- Mit linkem Drehknopf Pfeil in Stellung bringen.



- Mit rechtem Drehknopf Uhrzeit und Wochentag einstellen
 Langsam drehen Minutenänderung
 Schnell drehen Stundenänderung
 Nach 23:59 Uhr Tagänderung
- Frontklappe schließen, die Uhrzeit wird gestartet

Werkseinstellung Schaltzeiten

Schaltpunkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programm 1									
Wochenblock	Mo-Fr	Mo-Fr	Sa-So	Sa-So					
Schaltzeit Kesselkreis	6:00	22:00	7:00	23:00					
Schaltzeit Speicherladung	6:00	22:00	6:30	23:00					
Ein/Aus	Ein	Aus	Ein	Aus					
Programm 2									
Wochenblock	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Sa-So	Sa-So			
Schaltzeit Kesselkreis	6:00	8:00	15:00	22:00	7:00	23:00			
Schaltzeit Speicherladung	6:00	8:00	14:00	22:00	6:30	23:00			
Ein/Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus			
Programm 3									
Wochenblock	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Sa-So	Sa-So	
Schaltzeit Kesselkreis	6:00	8:00	11:00	13:00	15:00	23:00	7:00	23:00	
Schaltzeit Speicherladung	6:00	8:00	11:00	13:00	15:00	22:00	6:30	23:00	
Ein/Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	

Einstellung Schaltzeiten

Frontklappe öffnen und mit linkem Drehknopf Symbol 1...3 einstellen. Mit rechtem Drehknopf das Schaltzeitenprogramm (1, 2 oder 3) auswählen, das abgeändert werden soll. Anschließend mit linkem Drehknopf Symbol für Kesselkreis, oder für Speicherladung auswählen, dessen Schaltzeiten verändert werden sollen. Der blinkend ausgewählte Parameter kann mit dem rechten Drehknopf verändert werden.

	auswählen		ändern	Einstellmöglichkeiten
Schaltpunkt				1, 2, 14
Wochenblock				1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567
Schaltzeit				0 24h
Ein / Aus				/

Linken Drehknopf gegen Uhrzeigersinn drehen bis der Schaltpunkt blinkt. Vorgang von neuem wiederholen bis alle gewünschten Schaltbefehle den individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Einstieg Fachmannebene



Folgende Einstellungen beeinflussen die Regelungscharakteristik und dürfen nur von einem Fachmann verändert werden.

Frontklappe öffnen:

- Mit linkem Drehknopf Symbol auswählen.
- Code mit rechtem Drehknopf einstellen (Werkseinstellung 00).
- Mit linkem Drehknopf weiterdrehen (es erscheinen zuerst die Betriebsstunden und Brennerstarts) bis zum Symbol . In der LC-Anzeige erscheint die Parameternummer 1.
- Mit linkem Drehknopf Parameter auswählen und mit rechtem Drehknopf ändern.

Betriebsstunden

Anzeige der Brennerbetriebsstunden.

Brennerstarts

Anzeige der Brennerstarts.

Parameter-Überblick

Nr. Parameter	Einstellbereich	Werkseinstellung	individuelle Einstellung
Betriebsstunden	h	-	-
Brennerstarts		-	-
1 Frostschutzgrenze	-5 bis 10°C	+2°C	
2 Autom. Auswahl ECO/ABS für Kesselkreis	-10 bis +40°C	10°C	
3 Warmwasser-Parallelbetrieb	on/off	off	
4 Ladepumpennachlauf	0 bis 10 min.	3 min.	
5 max. Speicherladezeit	off bis 5 h	2 h	
6 Legionellenschutz	off; 1 bis 7	off	
7 Warmwassermaximaltemp.	60°C bis 80°C	60°C	
8 Warmwasser-Fühlerbetriebsart	1;2;3	1	
9 Parallelverschiebung Speicherladung	0 bis 40 K	20 K	
10 Raumeinfluß Kesselkreis	0 bis 10 K/K	4 K/K	
11 Kesselmaximaltemp. TK-max	50 bis 90°C	80°C	
12 Kesselminimaltemp. TK-min	38 bis 90°C	38°C	
13 Schaltdifferenz Brenner	2 bis 30 K	8 K	
14 Kesselanfahrentlastung	on/off	on	
15 Kesselkreispumpe Nachlaufzeit	0 bis 30 min	30 min	
16 Zeitabhängige Mittelwertbildung	0 bis 24 h	10 h	
TEST-Funktionen			

1. Parameter

Frostschutzgrenze

Werkseinstellung: 2°C

Einstellbereich: -5 bis +10°C

Bei Unterschreiten einer variablen Außentemperatur (Werkseinstellung +2°C) taktet die Heizungsumwälzpumpe minutenweise. Sinkt die Kesselwassertemperatur unter +10°C schaltet der Brenner ein (Umwälzpumpe läuft jetzt permanent) und heizt den Kessel mindestens auf 38°C auf.

2. Parameter

Automatische Auswahl ECO/ABS für Kesselkreis

Werkseinstellung: +10°C

Einstellbereich: -10 bis 40°C

Im Automatikbetrieb schaltet die Regelung nach Uhrenprogramm den Kesselkreis auf Sparbetrieb oder ganz aus.

- Liegt die gemittelte Außentemperatur **über** dem eingestellten Wert, schaltet die Regelung nach Uhrenprogramm den Kesselkreis von Heizbetrieb auf **aus** (ECO).
- Liegt die gemittelte Außentemperatur **unter** dem eingestellten Wert (2K), schaltet die Regelung nach Uhrenprogramm den Kesselkreis von Heizbetrieb auf **Sparbetrieb** (ABS).

3. Parameter

Warmwasser-Parallelbetrieb

Werkseinstellung: off

Einstellbereich: on / off

Bei **Warmwasser-Vorrangbetrieb (off)** wird während der Speicherladung die Kesselkreispumpe abgeschaltet.

Im **Warmwasser-Parallelbetrieb (on)** laufen während der Speicherladung die Kesselkreis- und Speicherladepumpe parallel.

4. Parameter**Ladepumpennachlauf**

Werkseinstellung: 3 min.

Einstellbereich: 0 bis 10 min.

Nach Beendigung der Speicherladung (Speicher hat die eingestellte Temperatur erreicht) läuft die Speicherladepumpe max. um die eingestellte Zeit nach. Sollte während der Nachlaufzeit die Kesselwassertemperatur bis auf 5K Differenz zwischen Kessel- und Speicherwassertemperatur auskühlen so schaltet die Speicherladepumpe vorzeitig ab, um den Kessel nicht unnötig stark auszukühlen.

5. Parameter**Maximale Speicherladezeit**

Werkseinstellung: 2.0 Std.

Einstellbereich: off bis 5 Std.

Die Speicherladezeiten werden über das ausgewählte Schaltzeitenprogramm vorgegeben. Fordert der Speichertemperaturfühler Wärme beginnt die Speicherladung. Ist die Speicherladezeit abgelaufen, schaltet die Regelung auf Heizbetrieb zurück, unabhängig davon ob der Speicher seine Solltemperatur erreicht hat oder nicht.

6. Parameter**Legionellenschutz**

Werkseinstellung: off

Einstellbereich: off oder 1 ... 7

Ist der Legionellenschutz aktiviert, so heizt der Speicher bei der ersten Speicherladung des Tages gemäß Schaltzeitenprogramm auf die WW-max. Temperatur (Parameter 7) auf. Es kann der Legionellenschutz abgeschaltet, oder ein Wochentag 1 = Montag bis ... 7 = Sonntag ausgewählt werden, wann dieser aktiv sein soll.

7. Parameter**Warmwassermaximaltemperatur**

Werkseinstellung: 60°C

Einstellbereich: 60 bis 80°C

In der zweiten Bedienebene ist die Einstellung der max. Warmwassertemperatur aus Verbrühungsschutzgründen auf 60°C begrenzt.

Sollte für gewerbliche Zwecke eine höhere Warmwassertemperatur benötigt werden, so kann diese in der Fachmannebene eingestellt werden. Bei aktivierter Legionellenschutzfunktion heizt der Speicher bei der ersten Speicherladung des Tages auf diese eingestellte Temperatur auf.

8. Parameter**Warmwasser-Fühlerbetriebsart**

Werkseinstellung: 1

Einstellbereich: 1 bis 3

Mit Hilfe der Warmwasser-Fühler-Betriebsart kann der Warmwasserfühlerausgang auf drei verschiedene Arten betrieben werden.

Betriebsart 1 ist die Werkseinstellung für Speicherladebetrieb mit werkseitigem elektronischen Speichertemperaturfühler. Bei Speicherfühlerbruch wird die Speicherladepumpe permanent mit Spannung versorgt. Der Warmwasserspeicher wird auf die aktuelle Kesselwassertemperatur aufgeheizt. Bei Speicherfühlerkurzschluß erfolgt keine Speicherladung. **Betriebsart 2** dient zur elektronisch angesteuerten Speicherladung mit werkseitigem Speichertemperaturfühler und zusätzlich einer externen Thermostatanforderung. Hierbei wird der externe Thermostat bauseits parallel zum elektronischen Speichertemperaturfühler verdrahtet. Fordert der externe Thermostat Wärme, werden Kesselkreis- und Speicherladepumpe weggeschaltet. Kessel heizt auf TK-max.

Betriebsart 3 dient zur Ansteuerung der Speicherladepumpe nur mit einem externen Thermostaten ohne elektronischen Speichertemperaturfühler. Damit kann der Ausgang der Speicherladepumpe zur Speicheransteuerung oder zu sonstigen Zwecken verwendet werden. Das Zeitschaltuhrenprogramm der Speicherladepumpe bleibt auch bei reiner Thermostatansteuerung in Funktion.

9. Parameter**Parallelverschiebung****Speicherladung**

Werkseinstellung: 20 K

Einstellbereich: 0 bis 40 K

Während der Speicherladung wird mit der Speicherparallelverschiebung die Kesseltemperatur nach Bedarf automatisch um den eingestellten Wert angehoben. Damit wird gewährleistet, daß zu allen Jahreszeiten der Kessel die nötige Temperatur für die Speicherladung zur Verfügung stellt. Wird während der Speicherladung im Sommerbetrieb die Kesselmaximaltemperatur TK-max. erreicht, schaltet die Heizkreispumpe automatisch ein um ein Überhitzen des Kessels zu verhindern.

10. Parameter**Raumeinfluß Kesselkreis**

Werkseinstellung: 4 K/K

Einstellbereich: 0 bis 10 K/K

Mit Hilfe des Raumeinflusses können Raumtemperaturänderungen des Kesselkreises infolge Fremdwärme oder Kälte (z.B. Sonneneinstrahlung oder geöffnete Fenster) ausgeglichen werden. Der Raumeinfluß funktioniert nur zusammen mit einer angeschlossenen Fernbedienung. In der Fernbedienung ist ein Raumtemperaturfühler integriert, der die Raumtemperatur erfaßt und mit dem eingestellten Sollwert vergleicht. Eine Sollwertabweichung wird mit dem eingestellten Raumeinflußfaktor (0 bis 10K/K) multipliziert. Um diese Temperatur wird der Kesselkreis nachgeregelt. Die Fernbedienung muß in einem repräsentativen Raum montiert werden. Das Thermostatventil des Heizkörpers muß ganz geöffnet sein. Wird der Raumeinfluß nicht gewünscht, so ist als Faktor 0 einzustellen.

Hinweis:

Kleiner Raumeinflußfaktor □ langsame Temperaturangleichung ohne Überschwingen.

Großer Raumeinflußfaktor □ schnelle Temperaturangleichung mit der Gefahr des Überschwingens.

11. Parameter

Kesselmaximaltemperatur TK-max
 Werkseinstellung: 80°C
 Einstellbereich: 50 bis 90°C

Die Regelung ist mit einem elektronischen Kesseltemperaturregler ausgestattet, dessen max. Abschalttemperatur einstellbar ist (Sicherheitsabschaltung).

12. Parameter

Kesselminimaltemperatur TK-min
 Werkseinstellung: 38°C
 Einstellbereich: 38 bis 90°C

Die Regelung ist mit einem elektronischen Kesseltemperaturregler ausgestattet, dessen min. Einschalttemperatur einstellbar ist. Die Sockeltemperatur hat Vorrang vor jeder anderen Einstellung. Wird diese unterschritten, so wird der Brenner eingeschaltet.

13. Parameter

Schaltdifferenz Brenner
 Werkseinstellung: 8 K
 Einstellbereich: 2 bis 30 K

Die Brennerschaltdifferenz regelt die Kesseltemperatur innerhalb des eingestellten Bereichs durch Ein- und Ausschalten des Brenners. Je höher die Ein- Ausschalttemperaturdifferenz eingestellt wird, desto größer ist die Kesseltemperaturschwankung um den Sollwert bei gleichzeitig längerer Brennerlaufzeit und umgekehrt.

14. Parameter

Kesselanfahrentlastung
 Werkseinstellung: on
 Einstellbereich: on / off

Sinkt die Kesseltemperatur um 5K unter den eingestellten Wert (TK-min), wird die Kesselkreispumpe abgeschaltet. Die Freigabe der Umwälzpumpen erfolgt, wenn die Kesseltemperatur den Minimalbegrenzungswert TK-min überschritten hat.

15. Parameter

Kesselkreispumpe Nachlaufzeit
 Werkseinstellung: 30 min.
 Einstellbereich: 0 bis 30 min.

Nach Abschalten des Brenners geht je nach Anforderung die Kesselkreispumpe zeitverzögert außer Funktion, um einer Sicherheitsabschaltung des Kessels bei hohen Temperaturen vorzubeugen.

16. Parameter

Zeitabhängige Mittelwertbildung
 Werkseinstellung: 10 Std.
 Einstellbereich: 0 bis 24 Std.

Zur automatischen Auswahl ECO/ABS (Parameter Nr. 2) bzw. zur automatischen Sommer-/Winterumstellung (siehe 2. Bedienungsebene) berechnet die Regelung über mehrere Stunden anhand der aktuellen Außentemperatur eine gemittelte Außentemperatur. Über wieviele Stunden die Regelung einen Mittelwert berechnen soll, kann mit dem Parameter Nr. 16 variabel eingestellt werden. Bei einer Einstellung von 0 Std. berechnet die Regelung keinen Mittelwert mehr, sondern schaltet bei Erreichen des eingestellten Sollwertes sofort um.

TEST-Funktionen

Mit Hilfe der Testfunktionen können alle Regelungsausgänge überprüft werden. Im Einzelnen sind dies:

- Brenner ein/aus
- Kesselkreispumpe ein/aus
- Speicherladepumpe ein/aus

Nach Beendigung der Testfunktionen Frontklappe schließen. Anlagenschalter aus- und wieder einschalten. Die Regelung arbeitet im ursprünglichen Heizprogramm weiter.

Störmeldungen

Anzeige	Fehler	Notfunktion
! Symbol blinkt	Außenf. Kurzschluß	Frostschutz
	Außenf. Unterbrechung	Kessel heizt auf TK-max
! Anzeige "-Err"	Kesself. Kurzschluß	Sicherheitsabschaltung
	Kesself. Unterbrechung	Sicherheitsabschaltung
! Symbol blinkt	Speicherf. Kurzschluß	Speicherladung aus
	Speicherf. Unterbrechung	Speicherladung ein Speichertemp. = Kesseltemp.
! Symbol blinkt	Brennerstörung	Entstörknopf am Feuerungsautomaten drücken

Einstellprotokoll Schaltzeiten

Schaltpunkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programm 1														
Wochentag/-block														
Schaltzeit Kesselkreis														
Schaltzeit Speicherladung														
Ein/Aus	Ein	Aus												
Programm 2														
Wochentag/-block														
Schaltzeit Kesselkreis														
Schaltzeit Speicherladung														
Ein/Aus	Ein	Aus												
Programm 3														
Wochentag/-block														
Schaltzeit Kesselkreis														
Schaltzeit Speicherladung														
Ein/Aus	Ein	Aus												

Technische Daten

Anschlußspannung:	230 V +6% / -10%
Netzfrequenz:	50-60 Hz
Gerätesicherung:	max. 6,3 A / Mittelträge
Leistungsaufnahme:	5VA (Regelung und Zubehör ohne Brenner und Pumpen)
Schaltleistung Pumpen	je 230 V/4(2)A gem. EN 60730, Teil1
Umgebungstemperatur:	0....50°C
Lagertemperatur:	-25 bis 60°C
Schaltuhr:	Ingesamt kann jeder Uhrenkanal (Kesselkreis, und Speicherladung) mit 14 programmierbaren Schaltpunkten belegt werden.
Datenerhalt:	> 24 Stunden

Code ändern

Werkseitig ist der Code auf 00 eingestellt.

- Mit linkem Drehknopf Symbol  auswählen.
- Mit rechtem Drehknopf Werks-Code einstellen.
- Mit linkem Drehknopf Parameter 1 auswählen und anschließend wieder auf Symbol  zurückdrehen.
- Mit rechtem Drehknopf neuen Code eingeben.
- Frontklappe schließen, der neue Code ist gespeichert.

ACHTUNG:

Durch Drücken der Reset-Taste werden die geänderte Codenummer und auch alle anderen abgeänderten Parameter wieder auf Werkseinstellung zurückgestellt.



